


Нормально відкритий
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН З
ПЕРЕДФІЛЬТРОМ (BVNO)
на фланці 8"

ВИХІДНИЙ ОТВІР
ВЕНТИЛЯТОРА
ДУ 100

Фільтровентиляційна установка Arconik ARC 300 V2.0

ARCONIK
Engineering Safe Environment

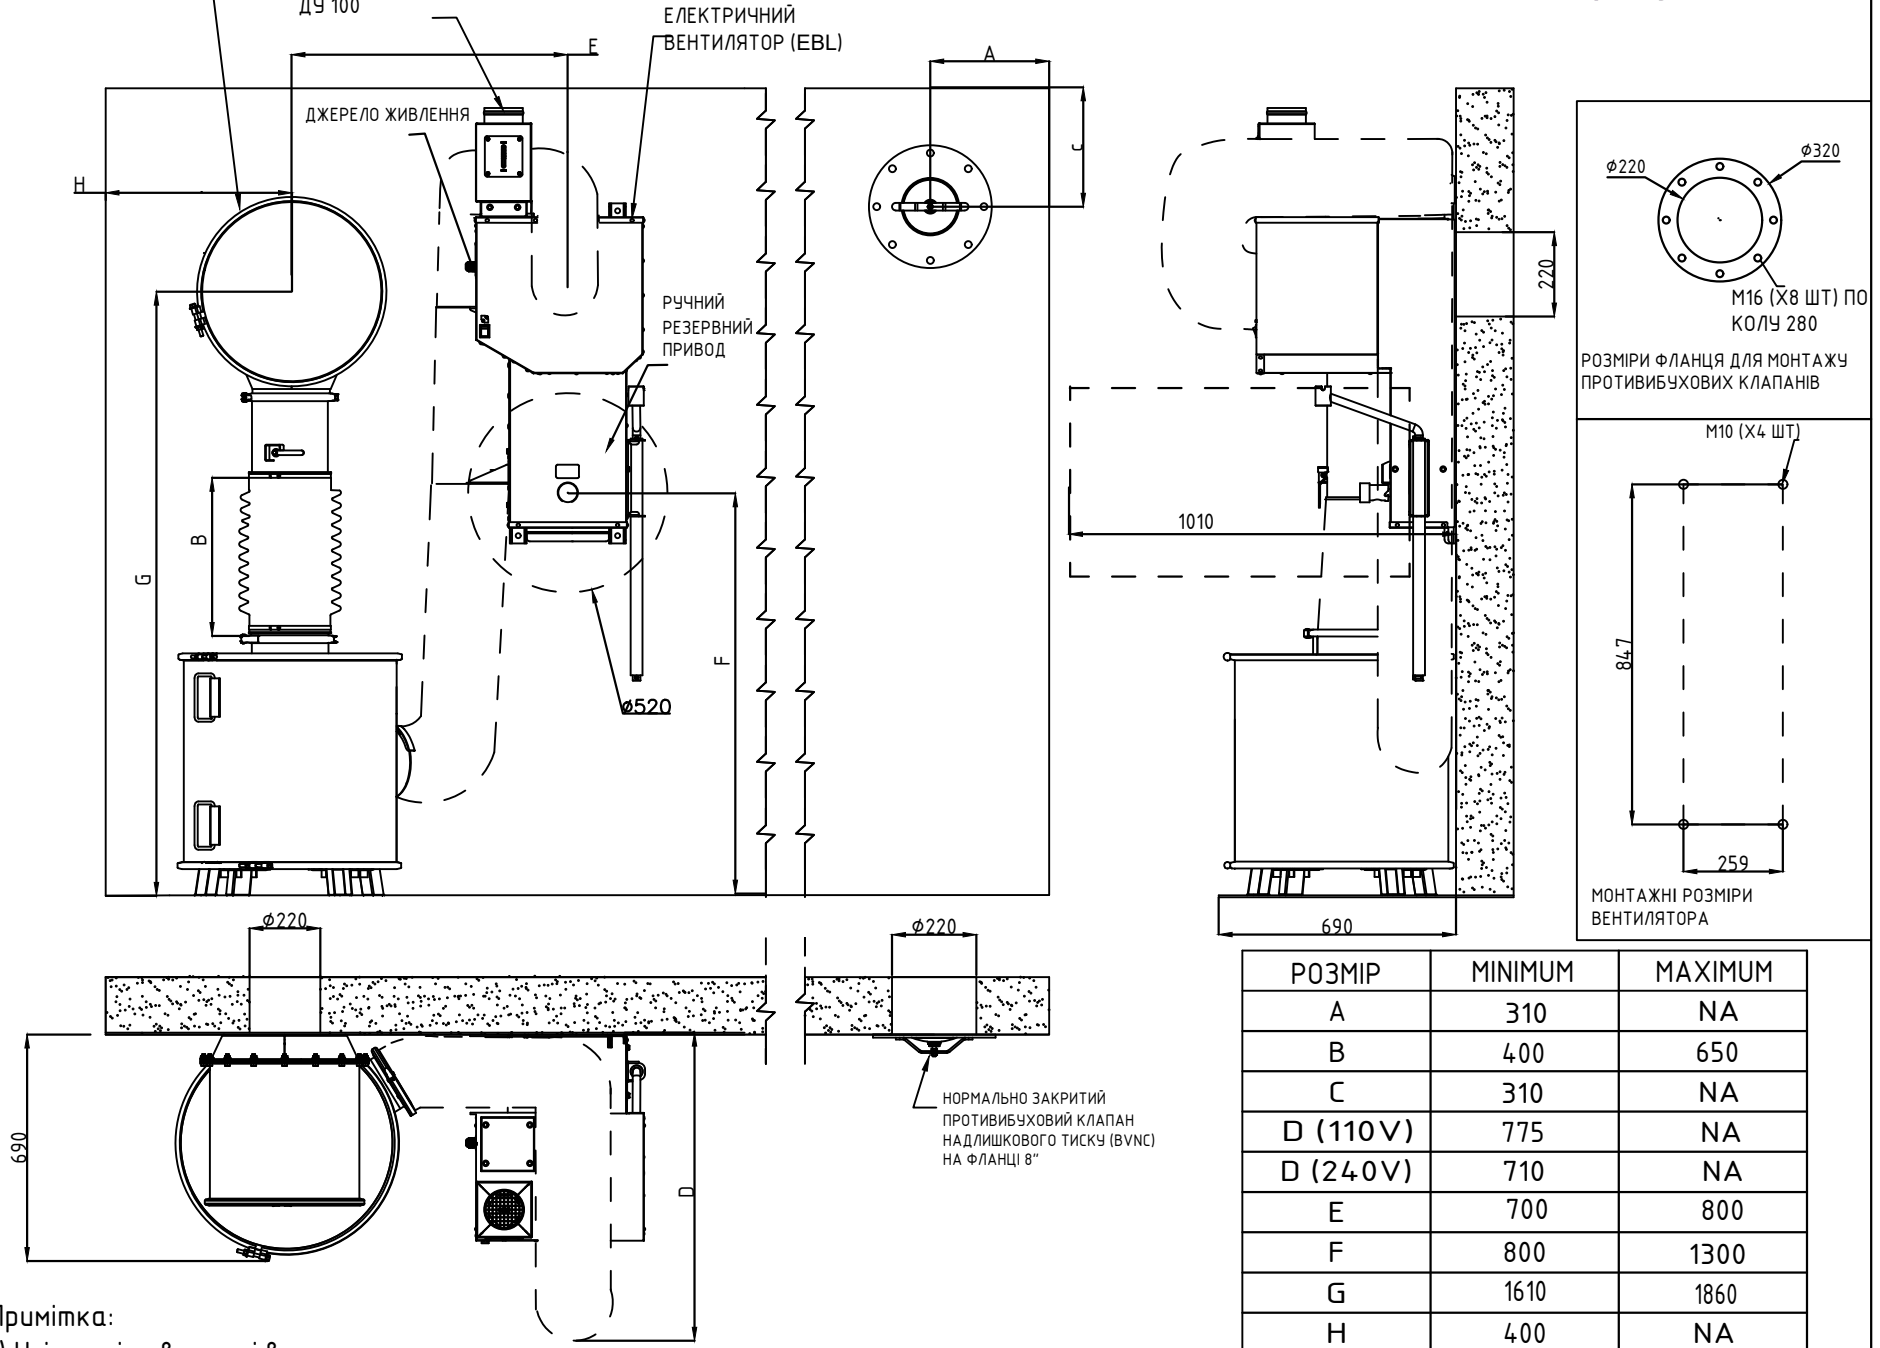

Примітка:

- Усі розміри вказані в мм
- Вентилятор можна встановити ліворуч від клапана, повернувши фільтр так, щоб вихід був ліворуч. Також затискачі для кріплення повітряного шланга можна встановити праворуч від вентилятора

ДАТА:23/05/2024